



DETAII TIP DE POZARE CONDUCTA

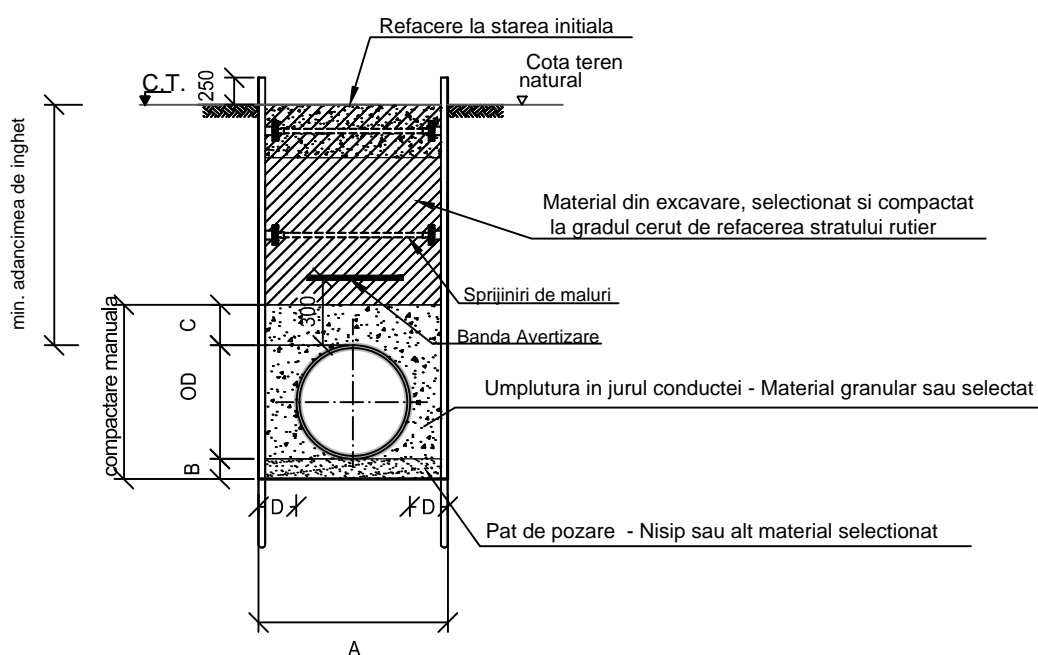

DIMENSIONARE TRANSEE

- A - Latime minima transee $A = \text{diametrul exterior conducta} + 2 \times D$, dar nu mai mica de 600 mm.
- B - Umplutura minima sub conducta: 100mm pentru conducte cu diametrul 350mm, 150mm pentru conducte cu diametrul peste 350mm
- C - Umplutura minima peste conducta: 100mm pentru conducte cu diametrul 350mm, 200mm pentru conducte cu diametrul peste
- D - Distanta minima de la conducta la peretele sapaturii: 150mm pentru conducte cu diametrul 200mm, 300mm pentru conducte cu diametrul peste 200mm

VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE	NUME	SEMNATURA	CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA
 S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L. BACAU J 04 / 1502 / 2005			PROIECT: Extindere sisteme canalizare si alimentare cu apa in Comuna Gioseni, Judetul Bacau AMPLASAMENT: Localitatea Gioseni, Comuna Gioseni, Judetul Bacau BENEFICIAR: Consiliul Local Gioseni
	NUMELE	SEMNATURA	PROIECT: 5/2022 FAZA: DL
PROIECTAT	ING. ALEXANDRU BONTAS		TITLUL PLANȘEI DETALIU TIP POZARE CONDUCTA
DESENAT	ING. ALEXANDRU BONTAS		
VERIFICAT	SING. ILIE BONTAS		
SEF PROIECT	ING. ALEXANDRU BONTAS		
DIRECTOR	SING. ILIE BONTAS		
			PLANSĂ: H15
			DATA: 10/2022